

תעודת בדיקה מס' 9474301156
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: ג'נרל מהנדסים בע"מ
כתובת	: ת.ד. 3731 א. תעשייה
עיר	: כפר נטר 4053
תאריך ההזמנה	: 02.10.2014
הדוגמה נטלה על ידי בא כח המזמין	
ונתקבלה במכון בתאריך:	02.10.2014

בדיקה של

מפסקים אוטומטיים זעירים, סדרת דגם: KG60 6 ק"א
תוצרת: GE ארץ יצור: הונגריה
ראה רשימת הדגמים לסדרה זו בדף מספר 3

פרטי נטילה:

המדגם ניטל בתאריך: 02.10.2014	הנוטל: בא כח המזמין
גודל המדגם	: 6

מהות הבדיקה:

התאמה לדרישות סעיף 6 של התקן הישראלי ת"י 60898 - חלק 1 - אבזרים חשמליים. מפסקים להגנה מפני זרם יתר, למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים" מיולי 2009.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
--	--	---

מסקנות:

המפסקים מתאימים לדרישות סעיפי התקן, בהתאם לבדיקות שבמהות הבדיקה, ולפי אימות תעודת CB test certificate הנ"ל. הערה: 1. אימות תעודת CB test certificate, מס' BE-5505, שהונפקה ע"י CEBEC בלגיה, בתאריך: 16.09.2014.

תאריך הדפסה מקורי: 09.11.2014

שם החותם: דוד יעקב

תפקידו: טכנאי בודק

תאריך: 09.11.2014

חתימה:

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן


תעודת בדיקה מס' 9474301156

דף מס' 2 מתוך 4 דפים


1. תאור מורחב של המוצר

המוצרים לבדיקה הינם מפסקים אוטומטיים זעירים, הנועדים להתקנה בלוחות חשמל והמשמשים להגנה מפני זרמי יתר במתקנים ביתיים ובמתקנים דומים.

המפסקים נושאים את הסימונים הבאים:

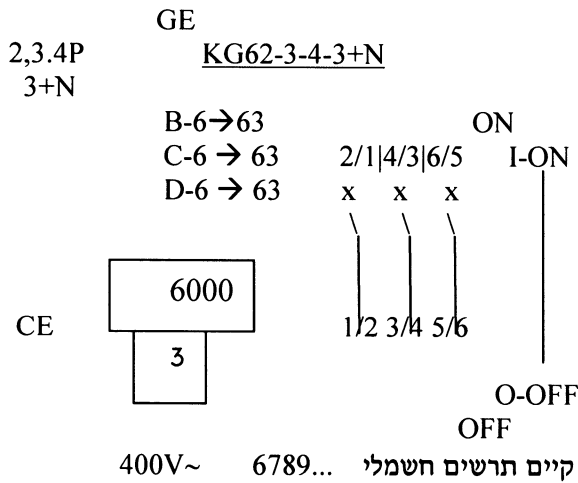

MADE BY GE IN HUNGARY
RESIDENTIAL USE
MADE IN HUNGARY
5413656789..
PCH.!.....
B-C-D.....

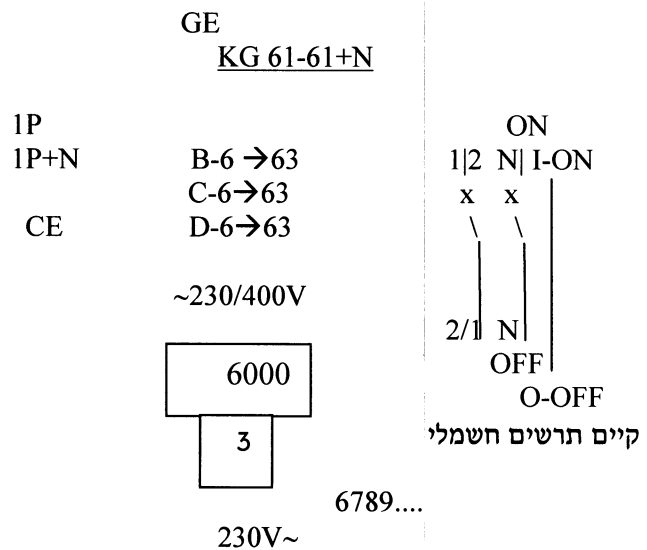

MADE BY GE IN HUNGARY
RESIDENTIAL USE
MADE IN HUNGARY
5413656789..
.PCH.!.....
B-C-D.....

האריזה האינדוידואלית של המפסק נושאת את הסימונים הבאים:

שם היצואן: GE POWER CONTROL
ארץ יצור: הונגריה
שם היבואן: ג'נרל מהנדסים בע"מ
כתובת: ת.ד. 3731 כפר נטר 40593

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחשמל

דף מס' 3 מתוך 4 דפים

תעודת בדיקה מס' 9474301156

מספר תעודה (CB)	מספר קטבים (P)	זרם נומינלי (A)	אופיין (B,C,D)	כושר ניתוק (A)
BE-5505	1 1+N	6 → 63	B	6000
BE-5505	2,3,4 3+N	6 → 63	B	6000
BE-5505	1 1+N	6 → 63	C	6000
BE-5505	2,3,4 3+N	6 → 63	C	6000
BE-5505	1 1+N	6 → 63	D	6000
BE-5505	2,3,4 3+N	6 → 63	D	6000

תוצאות הבדיקה:

סעיף בתקן	התכונה הנדרשת ותקציר הדרישה	ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
6	סימון		מתאים

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

נספח א' – צילום המוצר

